


HØYSPENTLINJER

AVSTAND TIL BYGNINGER


22 kV LINJE

Byggeforbudssone på minimum 6 m
målt vannrett fra nærmeste faseleder (tråd)

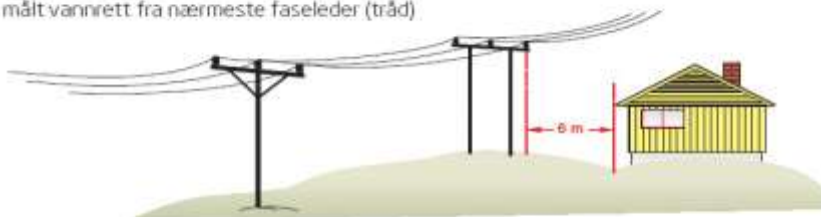


66 kV LINJE

Byggeforbudssone på minimum 6 m
målt vannrett fra nærmeste faseleder (tråd)

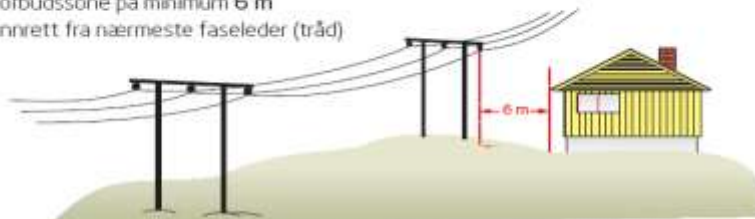

132 kV LINJE


Byggeforbudssone på minimum 6,5 m
målt vannrett fra nærmeste faseleder (tråd)

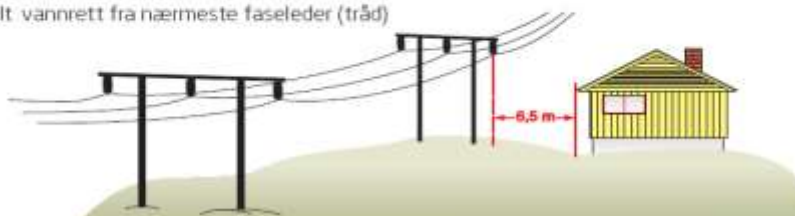


NETTSTASJONER

AVSTAND TIL BYGNINGER

Generelt krav minimum 5 m
fra annen bygning.

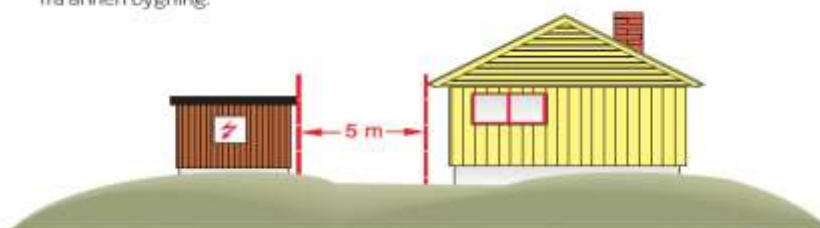

LAVSPENTLINJER

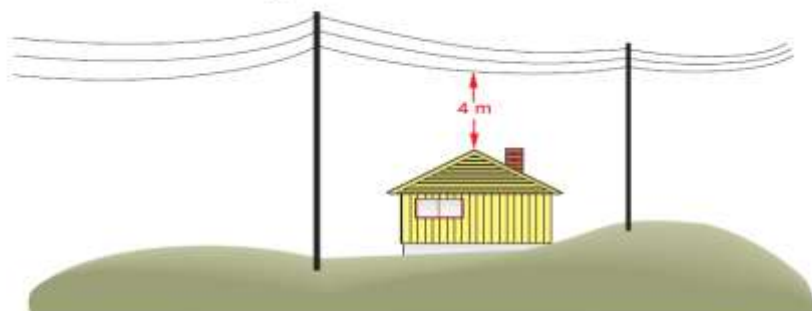

MINSTEHØYDE

over bygning eller bygningsdeler er 4 m for uisolert nett.
For isolert nett er kravet til minste høyde 2,5 m.